



dalap[®]
LüftunGs SysteMe

PTR



USER MANUAL

GEBRAUCHSANWEISUNG

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD NA POUŽITIE



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

INSTRUKCJA OBSŁUGI


INSTRUCTIUNILE

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

INSTALLATION INSTRUCTION

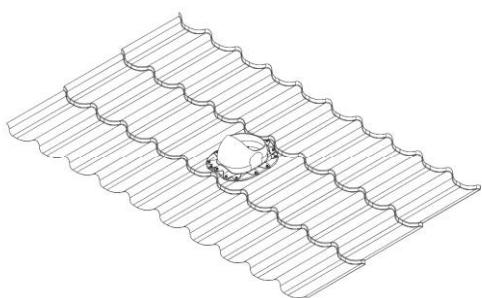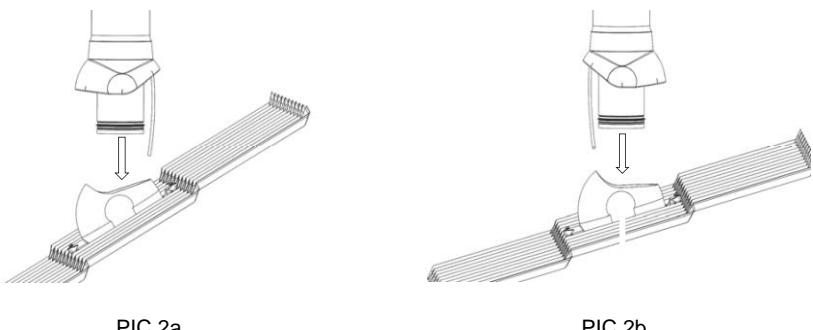

PIC 3

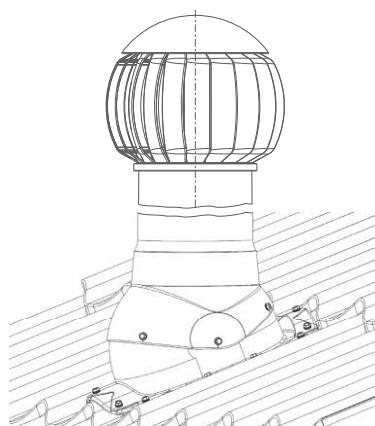

PIC 4

Insulated plastic ventilation output pipe

PURPOSE

The insulated ventilation output pipe Dalap PTR from ABS plastic can be installed on roofs of residential buildings. The device is designed as an output for kitchen hoods and ventilation systems. It is required to install pass-through element in accordance with chosen roof type to the roofing before installing the output pipe.

The output pipe Dalap PTR consists from following parts: ventilation pipe body (PIC 1a), insulation (PIC 1b), and inner pipe (PIC 1c).

SAFETY REQUIREMENTS

Please read the instructions carefully. Pay particular attention to the operating requirements.

When mounting the devices at the roof surface, it is obligatory to follow safety rules and act with due care.

Do not install the device at roof sloping points or other places with high water level. There may not be any water concentration.

Do not install the pipe near the objects, which can have a negative influence on colour or proper functioning of the device.

In areas and regions with snowy winters, it is recommended to install snow guards or other protection additionally up to the device.

MOUNTING

Depending on the roof slope angle, there are two ways how to mount the ventilation pipe.

- PIC 2a – sloping roof
- PIC 2b – flat roof

In case of installation on steep slope, the device can be cut off for better connection with the through-pass element on roof.

1. Install the pass-through element suitable for the roof type. (PIC 3)
2. Install the ventilation output pipe. Check the vertical position of the device with a construction level. (PIC 4)
3. Fix the ventilation output pipe to the pass-through element with 6 self-tapping screws where needed.
4. Join the inner part of the output pipe with the ventilation ducts either directly or through gendered connector. Fasten it carefully.

MAINTENANCE

The following steps should be done yearly:

- Check the fixing elements and replace them if needed.
- Check the plastic parts for any damage.
- Clean the surface of the device with a soft cloth damped in a neutral detergent.
- Remove snow and ice from the device and its surroundings as necessary.

Isolierende Lüftungsmanschette aus Kunststo

VERWENDUNG

Die isolierende Lüftungsmanschette Dalap PTR aus ABS-Kunststo kann auf den Dächern von Wohngebäuden installiert werden und dient zum Entfernen von Gasen aus Dunstabzugshauben und Lüftungssystemen. Zur Montage müssen Sie zunächst einen Dachdurchgang in das Dach einbauen, der zu Ihrem Dachtyp passen sollte.

Der PTR-Rohransatz besteht aus drei Teilen – Rohrabdeckung (PIC 1a), Isolierung (PIC 1b) und Innenrohr (PIC 1c).

SICHERHEITSANFORDERUNGEN

Bitte lesen Sie vor der Verwendung das Handbuch sorgfältig durch und beachten Sie alle Anforderungen.

Bei der Installation des Gerätes auf der Dachfläche sind alle Vorschriften zur Arbeitssicherheit in der Höhe zu beachten.

Das Gerät sollte nicht an Orten installiert werden, an denen das Wasser einen höheren Stand erreicht.

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Objekten oder Geräten, die seine Farbe oder seinen Betrieb beeinträchtigen könnten.

In Regionen mit Schneefall wird die Installation von Schneefängern empfohlen.

MONTAGE

Je nach Dachneigung kann der Rohransatz auf zwei Arten montiert werden.

- PIC 2a – höhere Dachneigung
- PIC 2b – niedrigere Dachneigung

Wenn Sie den Rohransatz auf einem steilen Dach montieren, kann sie passend zur Dachdurchführung zugeschnitten werden.

1. Installieren Sie eine geeignete Dachdurchführung auf dem Dach. (PIC 3)
2. Installieren Sie den Rohransatz an der Durchführung. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um zu prüfen, ob er gerade ist. (PIC 4)
3. Mit 6 selbstschneidenden Schrauben den Rohransatz an der Durchführung befestigen.
4. Schließen Sie den inneren Teil des Rohrabsatzes entweder direkt am Rohr oder über einen Adapter oder eine Kupplung an das Lüftungssystem an. Befestigen.

WARTUNG

Folgende Schritte sollten jährlich durchgeführt werden:

- Überprüfen Sie die Befestigungselemente und ersetzen Sie sie gegebenenfalls durch neue.
- Untersuchen Sie die Kunststo Teile auf Beschädigungen.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem weichen Tuch, das mit einer Lösung aus Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchtet ist.
- Entfernen Sie Schnee und Eis von der Umgebung und der Oberfläche des Geräts.

Izola ní plastový ventila ní nátrubek

POUŽITÍ

Izola ní ventila ní nátrubek Dalap PTR z ABS plastu lze instalovat na st echách obytných budov a je ur en k odvodu plyn z kuchy ských digesto í a ventila ních systém . K instalaci je nutné nejprve do st echy zabudovat pr chod st echou, který by m l odpovídá vašemu typu st echy.

Nátrubek PTR se skládá ze t í ástí – kryt potrubí (PIC 1a), izolace (PIC 1b) a vnit ní potrubí (PIC 1c).

BEZPE NOSTNÍ POŽADAVKY

P ed použitím si prosím pozorn p e t te manuál a v nujte pozornost všem jeho požadavk m.

P i instalaci za ízení na povrch st echy je nutné dodržovat všechny p edpisy týkající se bezpe nosti práce ve výškách.

Za ízení by nem lo být instalováno v místech, v nichž voda dosahuje vyšší hladiny.

Neinstalujte za ízení poblíž p edm t a za ízení, která mohou mít negativní vliv na jeho barvu nebo fungování.

V regionech se sn hovými srážkami se doporu uje instalace sn hových zachytáva .

MONTÁŽ

Nátrubek lze namontovat dv ma zp soby závislými na sklonu st echy.

- PIC 2a – vyšší sklon st echy
- PIC 2b – nižší sklon st echy

Pokud nátrubek instalujete na strmu st echu, m že být se íznut, aby lépe sed lna pr chod st echou.

1. Na st echu namontujte vhodný pr chod st echou. (PIC 3)
2. Na pr chod namontujte nátrubek. Vodováhou zkонтrolujte, že je rovn . (PIC 4)
3. Pomoci 6 samo ezných šroub p ipevn te nátrubek k pr chodu.
4. Napojte vnit ní potrubní ást nátrubku k ventila nímu systému bu p ímo na potrubí nebo p es adaptér i spojku. Upevn te.

ÚDRŽBA

Následující kroky by m ly být provád ny každoro n :

- Zkontrolujte upev ovací prvky a pokud je to nutné, nahra te je novými.
- Zkontrolujte, jestli u plastových ástí nedošlo k poškození.
- Jemným had íkem navlh eným v roztoku vody a neutrálního istícího prost edku omyjte povrch za ízení.
- Zokolí a povrchu za ízení pr b žn odstra ujte sníh a led.

Izola ný plastový ventila ný nátrubok

POUŽITIE

Izola ný ventila ný nátrubok Dalap PTR z ABS plastu je možné inštalova na strechách obytných budov a je ur ený na odvod plynov z kuchynských digestorov a ventila ných systémov. Na inštálaciu je nutné najskôr do strechy zabudova príchod strechou, ktorý by mal zodpoveda väšmu typu strechy.

Nátrubok PTR sa skladá z troch astí – kryt potrubia (PIC 1a), izolácia (PIC 1b) a vnútorné potrubie (PIC 1c).

BEZPE NOSTNÉ POŽIADAVKY

Pred použitím si pozorne pre ítajte manuál a venujte pozornos všetkým jeho požiadavkám.

Pri inštálaci zariadenia na povrch strechy je nutné dodržiava všetky predpisy týkajúce sa bezpe nosti práce vo výškach.

Zariadenie by nemalo by inštalované v miestach, v ktorých voda dosahuje vyššie hladiny.

Neinštalujte zariadenie v blízkosti predmetov a zariadení, ktoré môžu ma negatívny vplyv na jeho farbu alebo fungovanie.

V regiónoch so snehovými zrážkami sa odporú a inštálacia snehových zachytáva ov.

MONTÁŽ

Nátrubok je možné namontova dvoma spôsobmi závislými od sklonu strechy.

- PIC 2a – vyšší sklon strechy
- PIC 2b – nižší sklon strechy

Ak nátrubok inštalujete na strmú strechu, môže by zrezaný, aby lepšie sedel na príchod strechou.

1. Na strechu namontujte vhodný príchod strechou. (PIC 3)
2. Na príchod namontujte nátrubok. Vodováhou skontrolujte, že je rovno. (PIC 4)
3. Pomocou 6 samorezných skrutiek pripojte nátrubok k príchodu.
4. Napojte vnútornú potrubnú as nátrubku k ventila nému systému bu priamo na potrubie, alebo cez adaptér i spojku. Upevnite.

ÚDRŽBA

Nasledujúce kroky by mali by vykonávané každoro ne:

- Skontrolujte upe ovacie prvky, a ak je to nutné, nahra te ich novými.
- Skontrolujte, i pri plastových astiach nedošlo k poškodeniu.
- Jemnou handri kou navlh enou v roztoku vody a neutrálneho istiaceho prostriedku umyte povrch zariadenia.
- Z okolia a povrchu zariadenia priebežne odstra ujte sneh a ad.

Plastikowy izolacyjny króciec wentylacyjny

SPOSÓB UYCIA

Izolacyjny króciec wentylacyjny Dalap PTR z tworzywa ABS można instalować na dachach budynków mieszkalnych i jest przeznaczony do odprowadzania gazów z wyciągu kuchennego w systemach wentylacyjnych. W celu instalacji jest konieczne uprzednie wbudowanie przepustu dachowego, który musi odpowiadać danemu typowi dachu.

Króciec PTR składa się z trzech części – osłona rury (PIC 1a), izolacja (PIC 1b) i rura wewnętrzna (PIC 1c).

WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy uważyć, że nie przeczytała instrukcji i dotrzymywa jej wymagań.

Podczas instalacji urządzenia na powierzchni dachu jest konieczne przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy na wysokości.

Urządzenia nie powinny być instalowane w miejscach występujących powyżej szego poziomu wody.

Nie instalować urządzenia w pobliżu przedmiotów i urządzeń, które mogą mieć negatywny wpływ na ich kolor lub funkcjonowanie.

W regionach z opadami śniegowymi zaleca się instalację płotków przeciw śniegowym.

MONTAŻ

• Króciec można instalować dwoma sposobami w zależności od nachylenia dachu.

• PIC 2a – większe nachylenie dachu

• PIC 2b – mniejsze nachylenie dachu

W razie instalacji krócieca na stromym dachu można go przytrzymać, aby lepiej pasował do przepustu dachowego.

1. Na dachu zainstalować odpowiedni przepust dachowy. (PIC 3)

2. Na przepust zamontować króciec. Skontrolować wypoziomowanie poziomnic. (PIC 4)

3. Z pomocą 6 rubel samonacinającymi umocować króciec do przepustu.

4. Podłączyć wewnętrzne części rurowe krócieca do systemu wentylacyjnego bezpośrednio na rurę, lub przez adapter lub żelazko. Umocować.

UTRZYMANIE

Następujące czynności powinny być przeprowadzane co roku:

• Skontrolować elementy mocujące i w razie potrzeby wymienić na nowe.

• Skontrolować, czy nie doszło do uszkodzenia plastikowych części.

• Delikatnie szmatką nawilżoną roztworem wody i neutralnego rodku czyszczącego umyć powierzchnię urządzenia.

• Z okolicy powierzchni urządzenia na bieżąco usuwać śnieg i lód.

Szigetel m anyag szell z hüvely

HASZNÁLAT

Az ABS m anyagból készült Dalap PTR szigetel szell z hüvely lakóépületek tetejére szerelhet , és a konyhai párászívókból és szell z rendszerek lszármazó gázok elszívására szolgál. A beszereléshez el ször a tet be kell építenie egy tet áttör t, amelynek meg kell felelnie a háza tet típusának.

APTR három részb l áll: a cs burkolatból (PIC 1a), a szigetelésb l (PIC 1b), illetve a bels cs b l (PIC 1c).

BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

Kérjük, használat el tt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és vegye figyelembe a benne foglalt összes követelményt.

A berendezés tet felületre történ telepítésekor be kell tartani a magassági biztonságra vonatkozó valamennyi el írást.

Aberendezést nem szabad olyan területekre telepíteni, ahol a víz magasabb szinteket ér el.

Ne telepítse a berendezést olyan tárgyak vagy berendezések közelébe, amelyek kedvez tlenül befolyásolhatják a berendezés színét vagy m kódését.

A hóeséses régiókban hófogók felszerelése ajánlott.

ÖSSZESZERELÉS

Aszell z hüvelyt a tet hajlásszögét lfügg en kétféleképpen lehet felszerelni.

- PIC 2a – nagyobb tet hajlásszög
- PIC 2b – alacsonyabb tet hajlásszög

Ha a szell z hüvelyt meredek tet re szereli fel, akkor levágható, hogy jobban illeszkedjen a tet átjáróhoz.

1. Megfelel tet átjárót szereljen fel a tet re. (PIC 3)
2. Az átjáróra szerelje fel a hüvelyt. Vízmértékkel ellen rizze, hogy egyenes-e. (PIC 4)
3. 6 önmetsz csavarral rögzítse a hüvelyt az átjáróhoz.
4. Csatlakoztassa a hüvelyt bels cs részt a szell z rendszerhez vagy közvetlenül a cs höz, vagy egy adapteren, esetleg csatlakozón keresztül. Rögzítse.

KARBANTARTÁS

A következ lépésekkel évente el kell végezni:

- Ellen rizze a rögzít elemeket, és szükség esetén cserélje ki ket újakra.
- Ellen rizze a m anyag alkatrészek esetleges sérülését.
- A készülék felületét víz és semleges tisztítószer oldatával megnedvesített puha ruhával mosza le.
- Folyamatosan távolítsa el a havat és a jeget a készülék környezetéb l és felületeir l.

Man on izolator de ventila ie din plastic

UTILIZARE

Man onul izolator de ventila ie Dalap PTR din plastic ABS poate fi instalat pe acoperi urile cl dirilor reziden iale i este conceput pentru a evacuarea gazelor din hotele de buc rie i sistemele de ventila ie. Înainte de instalare, mai întâi trebuie încorporat o trecere prin acoperi , care ar trebui s corespund tipului dvs. de acoperi .

Man onul PTR este format din trei componente - carcasa conductei (PIC 1a), izola ie (PIC 1b) i conduct interioar (PIC 1c).

CERIN E DE SIGURAN

Înainte de utilizare, v rug m s citi i cu aten ie manualul i s acorda i aten ie tuturor cerin elor acestuia.

La instalarea dispozitivului pe suprafa a acoperi ului, trebuie respectate toate reglement rile privind siguran a muncii la în lime.

Dispozitivul nu ar trebui s fie instalat în locuri unde apa atinge un nivel mai înalt.

Nu instala i dispozitivul lâng obiecte sau dispozitive care îi pot afecta negativ culoarea sau func ionarea.

În regiunile cu precipita ii sub form de ninsoare se recomand instalarea de captatori de z pad .

MONTAJ

Man onul poate fi montat în dou moduri, în func ie de înclinarea acoperi ului.

- PIC 2a - înclinare mai mare a acoperi ului
- PIC 2b - înclinare mai mic a acoperi ului

Dac instala i man onul pe un acoperi cu pant abrupt , acesta poate fi tiat pentru a sta mai bine pe trecerea prin acoperi .

1. Pe acoperi instala i o trecere prin acoperi adekvat . (PIC 3)
2. Monta i man onul pe trecerea prin acoperi . Verifica i orizontalitatea cu nivela. (PIC 4)
3. Fixa i man onul de trecerea prin acoperi cu 6 uruburi autofiletante.
4. Conecta i partea interioar a man onului format din conduct la sistemul de ventila ie, fie direct pe conduct , fie printr-un adaptor sau cuplaj. Strâng i.

ÎNTRE INERE

Urm torii pa i ar trebui efectua i anual:

- Verifica i elementele de fixare i, dac este necesar, înlocui i-le cu unele noi.
- Verifica i dac nu a avut loc deteriorarea componentelor din plastic.
- Sp la i suprafa a dispozitivului cu o cârp moale înmuiat într-o solu ie de ap i detergent neutru.
- Îndep rta i z pada i ghe a de pe suprafa a dispozitivului i din apropierea acestuia.

Dalap PTR,

ABS

PTR
(PIC 1c).

-

(PIC 1a),

(PIC 1b)

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

GARANTIE

Dalap GmbH assures the efficient operation of the device in accordance with the technical-exploitation conditions attached hereto. The guarantee covers constructional and material defects of devices. The following guarantee is valid at the territory of the European Union. The guarantee covers free reparation within **24 months** from the date of a purchase. The following guarantee does not exclude, limit, nor suspend the powers of a buyer.

Exclusions:

The guarantee does not cover defects arising as a result of:

- mechanical forces, dirt,
- transformations,
- constructional changes,
- activities connected with conservation and cleaning of the devices,
- accidents,
- natural disasters, chemical and atmospherical factors,
- improper storing,
- unauthorized reparation,
- improper installation of the device.

Guarantee claims shall be refused thereat. The realization of a client's rights shall happen by the reparation or free replacement of the defective device, removal of other defects of the device, the term „reparation“ does not cover the activities provided in the manual (conservation, cleaning), that the user is bound to on his own. The complaint shall be considered within 30 days from the day the product is delivered to the producer or the seller. Decisions made by DALAP connected with the guarantee claims are considered final.

CAUTION!

Connecting with the electric network should be carried out by professional electrician with SEP qualifications! Before the conservation, a fan should be disconnected from the electric network! The electrical installation should have a switch with the distance between contacts of all the poles less than 3 mm. The complete grounding system of a fan is required. The inverse flow of gases to the room from open chimney hole or other devices with an open fire have to be avoided, fans should not be used in rooms having increased humidity and as anti-explosion fans. The producer reserves the right to introduce constructional changes, arising of the technical progress.

GARANTIE

Die Dalap GmbH übernimmt die Garantie für den einwandfreien Betrieb des Gerätes bei zweckgemäßem Gebrauch in Übereinstimmung mit den aktuellen technischen Bestimmungen. Die Garantie umfasst alle Mängel, welche auf Konstruktions- oder Materialfehler des gekauften Gerätes zurückzuführen sind. Die folgende Garantieerklärung gilt für das Gebiet der Europäischen Union.

Die Garantie umfasst kostenlose Ersatz innerhalb von **24 Monaten** ab dem Zeitpunkt des Erwerbs. Die gesetzlich gültigen Rechte des Käufers werden nicht ausgeschlossen oder gemindert.

Ausschluss

Die Garantie gilt nicht für Mängel, die infolge von:

- Mechanischer Krafteinwirkung, Schmutz,
- Transformationen,
- Baulichen Veränderungen,
- Schäden durch Wartung oder Reinigung des Gerätes,
- Unfälle,

In diesen Fällen werden die Gewährleistungsansprüche verweigert.

Der Begriff „Wiedergutmachung“ bezieht sich ausschließlich auf die Erfüllung der Käuferrechte in Bezug auf Reparatur, kostenlosen Ersatz des defekten Gerätes und die Beseitigung von Mängeln, nicht jedoch auf Schäden, welche durch nicht durchgeführte Wartung oder Reinigung des Gerätes (wie im Handbuch beschrieben) entstehen, da dies in der Verantwortung des Käufers liegt.

Reklamationen sind innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Ware beim Hersteller oder Verkäufer des Produktes anzulegen.

Diese Garantievereinbarung erfolgt auf Grundlage der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Dalap GmbH und gilt als bindend.

Vorsicht!

Das Anschließen an das Stromnetz sollte von einem professionellen Elektriker mit SEP Qualifikation durchgeführt werden! Vor der Wartung oder Reinigung des Gerätes muss dieses vom Stromnetz getrennt werden! Bei der Installation sollte auf einen Abstand zwischen den Kontakten von höchstens 3mm zu den Polen im Schalter geachtet werden. Eine komplette Erdung des Gerätes ist nicht erforderlich. Das Hereinströmen von Gasen in den Raum aus Kaminöffnungen oder anderen Feuerstellen ist zu vermeiden. Die Ventilatoren dürfen nicht in Räumen mit erhöhter Feuchtigkeit oder als Geräte zum Explosionsschutz verwendet werden. Der Hersteller behält sich das Recht baulicher und Technischer Veränderungen im Rahmen von konstruktiven Erneuerungen vor.

ZÁRUKA NÍ PODMÍNKY

Dalap GmbH garantuje efektívny provoz za ízení v souladu s technickými podmínkami prúdu toku, uvedenými v tomto návodu. Záruka sa vzťahuje na konštrukcie a materiálové vady za ízení. Nasledujúci záruka platí na území Evropskej únie.

Záruka sa vzťahuje na bezplatnou opravu, popr. výmenu výrobku, v lehote 24 mesiacov odo dňa nákupu. Reklamácia musí byť vydaná v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného výrobku predajcovi alebo výrobcovi. Nasledujúci záruka nevyľučuje, ani nijako nepopiera zákonné práva kupujúceho.

Záruka se nevzťahuje na nižšie uvedené vady, vzniklé v dôsledku:

- mechanického poškození, zneistenia, transformácie,
- konštrukčných zmien, inostních spojených s ochranou a zneistením za ízení, nehod, pôsobenia prírodných katastrof, chemických a atmosférických vplyvov, nesprávneho skladovania, neoprávných a neautorizovaných oprav a neodborné manipulácie so zariadením, nesprávnej inštalácie za ízení.

V týchto a obdobných prípadoch sa záruka nároky zamietajú.

Zákazník má právo na bezplatnú opravu, popr. výmenu výrobku, v lehote 24 mesiacov odo dňa nákupu. Reklamácia "oprava" nezahŕňa inosti uvedené v manuáli (údržba, zneistenie), ktoré je zákazník povinen provádzať sam. Rozhodnutie o záruke náročných urobených výrobcom DALAP GmbH sa považuje za konečné.

POZOR!

Pripojenie na elektrickú sieť musí byť provádzané odborným elektrikárom! Pred údržbou musí byť ventilátor odpojen od elektrickej sítí! Elektrické zariadenie musí byť pripojené na spínač, ktorý má vzdialenosť medzi kontakty všetkých polí viac ako 3 mm. Ventilátor musí byť uzemnený! Je potrebné zabrániť spätnému toku plynu do miestnosti z otvoreného komína. Ventilátor by nemal byť používaný v miestnostiach s vysokou vlhkosťou a ako protivýbušný ventilátor. Výrobca si vyhrazuje právo provádzať konštrukčné zmeny, vyplývajúce z technického pokroku.

ZÁRUKA NÉ PODMIENKY

DALAP GmbH garantuje efektívnu prevádzku zariadení v súlade s technickými podmienkami prietoku, uvedenými v tomto návode. Záruka sa vzťahuje na konštrukcie a materiálové chyby zariadení. Nasledujúca záruka platí na území Európskej únie.

Záruka sa vzťahuje na bezplatnú opravu, popr. výmenu výrobku, v lehote 24 mesiacov odo dňa nákupu. Reklamácia musí byť vybavená v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného výrobku predajcovi alebo výrobcovi. Nasledujúca záruka nevyľučuje, ani nijako nepopiera zákonné práva kupujúcich.

Záruka sa nevzťahuje na nižšie uvedené vady vzniknuté v dôsledku:

- Mechanického poškodenia, zneistenia,
- transformácie,
- Konštrukčných zmien,
- inostních spojených s ochranou a zneistením zariadení,
- Nehod,
- Prírodných katastrof, chemických a atmosférických vplyvov,
- Nesprávneho skladovania,
- Neoprávnencov a neautorizovaných opráv a neodbornej manipulácie so zariadením,
- Nesprávnej inštalácie zariadenia.

V týchto a podobných prípadoch sa záruka nároky zamietajú.

Zákazník má právo na bezplatnú opravu, popr. výmenu chybajúceho zariadenia, odstránením ostatných výdajov zariadenia. Reklamácia "oprava" nezahŕňa inosti uvedené v manuáli (údržba, zneistenie), ktoré je zákazník povinný vykonávať sam. Rozhodnutie o záruke náročných urobených výrobcom DALAP GmbH sa považuje za konečné.

POZOR!

Pripojenie na elektrickú sieť musí byť vykonávané odborne spôsobou osobou - elektrikárom! Pred údržbou musí byť ventilátor odpojený od elektrickej siete! Elektrické zariadenie musí byť pripojené na spínač, ktorý má vzdialenosť medzi kontaktmi všetkých polí viac ako 3 mm. Ventilátor musí byť uzemnený! Je potrebné zabrániť spätnému toku plynu do miestnosti z otvoreného komína. Ventilátor by nemal byť používaný v miestnostiach s vysokou vlhkosťou a ako protivýbušný ventilátor.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať konštrukčné zmeny, vyplývajúce z technického pokroku.

WARUNKI GWARANCJI

DALAP GmbH gwarantuje efektywne funkcjonowanie urządzeń zgodnie z warunkami technicznymi przepływu podanymi w niniejszej instrukcji. Gwarancja dotyczy wad konstrukcyjnych i materiałowych urządzeń. Ponisiąca gwarancja obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej. Gwarancja dotyczy bezpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu w terminie 24 miesięcy od dnia zakupienia. Reklamacja musi zostać dokonana w terminie 30 dni od dnia dnia reklamowanego wyrobu sprzedawcy lub producentowi.

Gwarancja nie dotyczy podanych poniżej wad powstały w wyniku:

- uszkodzenia mechanicznego, zanieczyszczenia,
- transformacji,
- zmian konstrukcyjnych,
- czynności związków ochrony i czyszczeniem urządzeń,
- wypadków,
- kleszczówowych, działania czynników chemicznych i atmosferycznych,
- nieprawidłowego składowania,
- nieuprawnionych i nieautoryzowanych napraw i nieprawidłowej manipulacji z urządzeniami,
- nieprawidłowej instalacji urządzeń.

W tych i podobnych przypadkach reklamacja nie będzie uznana. Klient ma prawo do bezpłatnej naprawy, ew. wymiany wadliwego urządzenia przez usunięcie pozostałych wad urządzenia, termin „naprawa” nie obejmuje czynności podanych w podręczniku (utrzymywanie, czyszczenie), które klient jest obowiązany wykonywać sam. Decyzje o warunkach gwarancji podjęte przez producenta DALAP GmbH uważa się za ostateczne.

UWAGA!

Podczas czerwienia sieci elektrycznej musi przeprowadzać wykwalifikowany elektryk! Przed rozpoczęciem konserwacji wentylator musi zostać odłączony od sieci elektrycznej! Urządzenie elektryczne musi zostać podłączone do wtyczki, która ma odległość 50 mm od stykami wszystkich zacisków ponad 3 mm. Wentylator musi być uziemiony! Trzeba zastosować rodki zapobiegające odwrotnemu przepłybowi powietrza do pomieszczenia z otwartego komina. Wentylator nie powinien być używany w pomieszczeniach z wysokim wilgotnością, jakim jest wentylator przeciwwybuchowy. Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych wynikających z postępu technicznego.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A DALAP GmbH szavatolja a berendezés hatékony üzemelését az útmutatóban megadott áramlási és szakifeltételeknek megfelelően. A jótállás a berendezés szerkezeti vagy anyaghibáira vonatkozik. Az alábbi jótállás az Európai Unió területén érvényes.

A jótállás a termék díjmentes javítására, illetve legcseréjére vonatkozik, a vásárlás napjától számított 24 hónapig. A reklamációit a reklamált termék eladó vagy gyártó számára történő kezbesítésének napjától számított 30 napon belül kell intézni.

A jótállás nem vonatkozik az alábbi hibákra, amelyek a következő okok miatt keletkeztek:

- mechanikai sérülés, szennyezés, dúsítás,
- átalakítás,
- szerkezeti módosítások,
- a berendezés ápolásával és tisztításával kapcsolatos tevékenységek,
- balesetek,
- természeti katasztrófák, vegyi és atmoszféricus hatások,
- helytelen tárolás,
- hozzá nem érő és jogosulatlan személyek általi javítások, valamint a berendezés szakszerűtlen kezelése,
- a berendezés helytelen telepítése.

Az ilyen és ezekhez hasonló esetekben a jótállási igények elutasításra kerülnek.

Az ügyfél jogosult a díjmentes javításra és szükség esetén a hibás berendezés cseréjére, a berendezés többi hibájának elhárításával együttes; a „javítás” fogalma nem foglalja magában a kézikönyvben felsorolt tevékenységeket (karbantartás, tisztítás), amelyeket az ügyfél köteles maga elvégezni.

DALAP GmbH dönthet a jótállási igényekre litérgyakorlatban minősül.

FIGYELEM!

Az elektromos hálózatra való bekötést kizárálag szakképzett villanyszerelő végezheti el! A karbantartási munkálatok elvétől a ventilátort le kell választani az elektromos hálózatról! Az elektromos berendezést olyan kapcsolóhoz kell csatlakoztatni, amely valamennyi pólus érintkezik a földelni kell! Meg kell akadályozni, hogy a füst visszajuthasson a helyiségebe a nyitott kéményből. A ventilátort nem szabad magas páratartalmú helyiségekben használni, sem pedig robbanásgátló ventilátorról használni. A gyártó fenntartja magának a jogot arra, hogy a műszaki fejlődésnek megfelelően szerkezeti módosításokat hajtson végre a terméken.

CONDIȚII DE GARANȚIE

DALAP GmbH garantează funcționarea eficientă a echipamentului în conformitate cu condițiile tehnice de debit specificate în acest manual. Garanția acoperă defecțiunile structurale și materiale ale echipamentului. Urmașa garantie se aplică pe teritoriul Uniunii Europene.

Garantia acoperă repararea gratuită, eventuală înlocuirea produsului în termen de 24 de luni de la data cumpărării. Reclama trebuie să fie soluționată în termen de 30 de zile de la data returnării produsului reclamat vânzătorului sau producătorului. Urmașa garantie nu exclude, nu limitează și nu contestă drepturile legale ale cumpărătorului.

Garantia nu acoperă defecțiunile specificate mai jos care au survenit în urma:

- deteriorării mecanice, murișării,
- transformării,
- modificărilor structurale,
- activităților legate de protecția încărcăturii zonei echipamentului,
- accidentelor,
- catastrofelor naturale, influențelor chimice și atmosferice,
- depozitării necorespunzătoare,
- reparării necompetente și neautorizate și manipulării neprofesionale a echipamentului,
- instalării necorespunzătoare a echipamentului.

În aceste cazuri și în cazurile similare drepturile la garanție se resping.

Cliențul are dreptul la repararea gratuită, eventuală înlocuire a echipamentului defect, prin înlocuirea celorlalte defecțiuni ale echipamentului, nu înțeinzând "repararea" nu include activități specificate în manual (între înălțări, curățări) pe care cliențul trebuie să le execute singur.

Deciziile privind drepturile la garanție luate de producătorul DALAP GmbH sunt considerate definitive.

ATENȚIE!

Conectarea la rețea electrică trebuie să fie executată de un electrician calificat! Înainte de întreținere ventilatorul trebuie deconectat de la rețea electrică!

Ventilatorul nu poate fi utilizat ca și ventilator anti-explozie. Producătorul și rezervă dreptul să facă modificări structurale rezultante din progresul tehnic.

DALAP GmbH
Töpfergasse 72
095 26 Olbernhau, DE
www.dalap.eu
info@dalap.eu

WARRANTY CERTIFICATE
GARANTIE-ZERTIFIKAT
ZÁRU NI LIST
ZÁRU NÝ LIST
JÓTÁLLÁSI JEGY
KARTA GWARANCYJNA
CERTIFICAT DE GARAN IE

- | | | | | | | |
|--------------------------|-----|---------|-------|--------------------------|-------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | PTR | 125-160 | Gray | <input type="checkbox"/> | PTR 110-160 | Green |
| <input type="checkbox"/> | PTR | 125-160 | Blue | <input type="checkbox"/> | PTR 110-160 | Crimson |
| <input type="checkbox"/> | PTR | 125-160 | Brown | <input type="checkbox"/> | PTR 110-160 | Silver |

Stempel des Verkäufers, Seller's Stamp, Razítko, Pe iatka, Pecsét helye, Piecz tka, Timbro, Cachet, Sello:

*Zeitpunkt des Verkaufs, Date of Sale, Datum prodeje,
Dátum predaja, Eladás dátuma, Data sprzedaży, Data di vendita, Date de vente, Fecha de venta:*



Die selektive Sammlung von Elektro-und Elektronikgeräten.
The selective collection of electronic and electrical equipment.
T id ný odpad - elektrická a elektronická za ízeni.
Trieleny odpad - elektrické a elektronické zariadenia.
Szelektív hulladék - elektromos és elektronikus berendezések.
Sortowany odpad – urz dzenia elektryczne i elektroniczne.
Raccolta differenziata - apparecchi elettrici ed elettronici.
Déchets triés - dispositifs électriques et électroniques.
Residuos clasificados - equipos eléctricos y electrónicos.



Die Entsorgung des Produktes darf nicht im unsortierten Siedlungsabfall erfolgen!
The disposal of electronic and electrical products in unsorted municipal waste is forbidden.
Po skon ení doby použitelnosti, nesmí byt likvidován jako sou ást net id „nho komunálního odpadu.
Po skon, ení doby použite nosti, nesmie sú likvidovaný ako sú as netriedeneho komunálneho odpadu.
A használati id tartam lejáratj követ en szelektálattal települési hulladékkel kell kezelni.
Po uphywie okresu ywotno ci nie mo e utylizowany, jako niesortowany odpad komunalny.
Alla fine del ciclo di vita, non vanno smaltiti come rifiuti urbani non differenziati.
Une fois le délai de l'applicabilité expiré, le produit ne peut pas être liquidé en tant que partie des déchets de ménage non triés.
Después de la finalización de la vida útil no debe liquidarse dentro de los residuos comunitarios no clasificados.

